



FAE-0x01


Zimmersignalleuchte

Original-Betriebsanleitung

Gerät kennenlernen

Wofür gilt diese Betriebsanleitung?

Diese Betriebsanleitung gilt für folgende Geräte, die sich im Funktionsumfang oder in Ausstattungsmerkmalen unterscheiden:

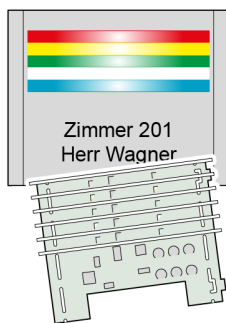

FAE-0001 Zimmersignalleuchte

Gehäuse mit eingebauter Platine

FAE-0101 Austauschplatine

Zum Einbau in vorhandene Winkel-Zimmersignalleuchten bei Sanierungsprojekten

Stellen Sie sicher, dass diese Betriebsanleitung zu Ihrem Gerät gehört. Diese Betriebsanleitung gilt nicht für andere Geräte, auch wenn diese ähnlich aussehen oder scheinbar baugleich sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät wird in Rufanlagen eingesetzt, z. B. in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und betreuten Wohnanlagen. Es ist für folgende Verwendung bestimmt:

- Optische Signalisierung anstehender Rufe
- Türschild


Bestimmungswidrige Verwendung

Jede abweichende Verwendung ist bestimmungswidrig und kann zu Fehlfunktionen und zu Schäden an diesem und an angeschlossenen Geräten führen.

Als bestimmungswidrige Verwendung gilt auch die Missachtung dieser Betriebsanleitung.

Anordnung des Geräts im Rufsystem

Das Gerät wird im Flur neben einer Zimmertür angeordnet und an den Zimmerbus (Tasterbus) angeschlossen. Voraussetzung: Der Systembus wird von einer Zimmerelektronik gestellt, die bis zu 4 Zimmersignalleuchten ansteuern kann.

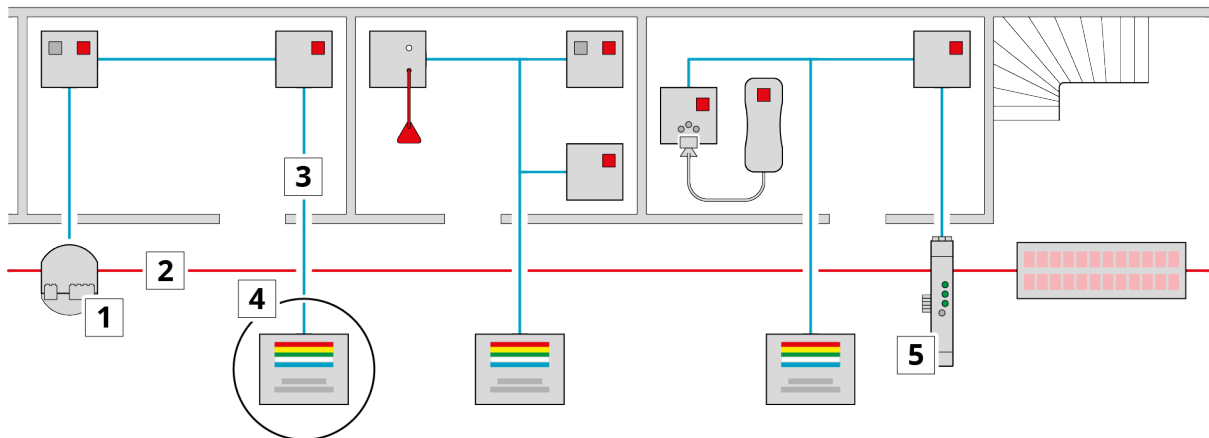

- 1 FZZ-0028 Zimmerelektronik im UP-Gehäuse
- 2 Systembus 3 Zimmerbus 4 Zimmersignalleuchte
- 5 FZZ-0020 Zimmerelektronik für Verteilereinbau

Funktionen

- Anzeige ausgelöster Rufe über die integrierte Zimmersignalleuchte

Merkmale

- Eingebaut in Aufputzgehäuse aus Kunststoff
- Beschriftungsfläche zur Verwendung als Türschild
- Integrierte Zimmersignalleuchte in den Farben rot, gelb, grün, blau und weiß
- Anschluss für 2-Draht Zimmerbus
- Steckplatz für Funkempfangsplatine
- Leitungsüberwachung, Störungserkennung
- Wandmontage über 60 mm UP-Dose


Bedienelemente und Anzeigen

Das Gerät hat folgende Bedienelemente und Anzeigen:

Für Bedienpersonal:




Für technisches Personal:

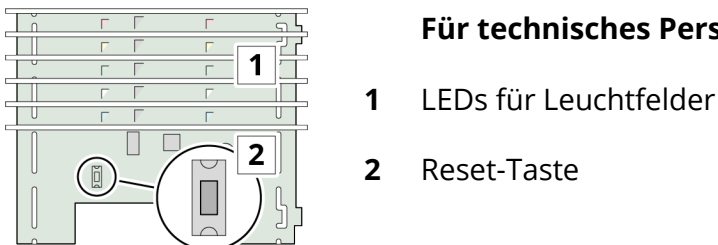

Anschlüsse

Das Gerät hat folgende Anschlüsse:

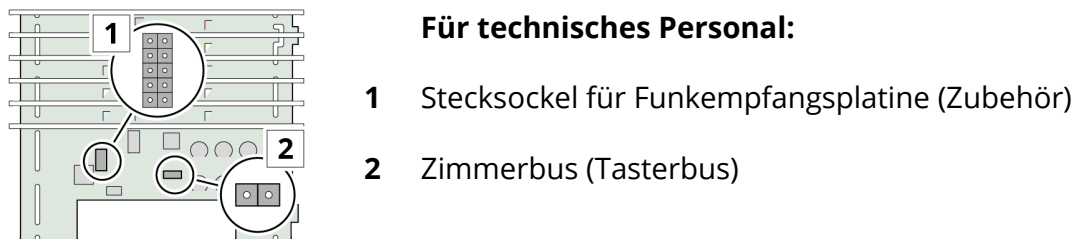

Technische Daten

Physikalische Daten	
Abmessungen (B x H x T)	145 x 115 x 35 mm
Gewicht	180 g
Farbe	Reinweiß, ähnlich RAL9010

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_N	10 V DC +15 % / -25 % (Zimmerbus)
Stromaufnahme bei U_N	Ruhe: max. 0,4 mA
	Betrieb: max. 20,0 mA
Schutzart	IP20 (nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	Im Betrieb: 0...+40 °C
	Bei Lagerung: 0...+50 °C
Luftfeuchte	Im Betrieb: 10...90 %, nicht kondensierend
	Bei Lagerung: 5...95 %, nicht kondensierend

Besondere Hinweise



Das Gerät darf in explosionsgefährdeten Bereichen nicht eingesetzt werden.



Geräte mit Funkempfang können Rufe aus abgeschirmten Räumen nicht empfangen (z. B. Röntgenräume).

CE-Konformität



Die Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.
Kontakt Daten siehe „Impressum“, letzte Seite.

Normative Hinweise

- Planung, Prüfung und Inbetriebnahme der Rufanlage sowie die Bescheinigung der Funktionstüchtigkeit müssen von einem „Fachplaner für Rufanlagen“ gemäß DIN VDE 0834 durchgeführt werden.
- Die elektrische Sicherheit der Rufanlage ist durch Systemtrennung gemäß DIN EN 60601-1 (2 x MOPP) gewährleistet.
- Bei diesem Gerät handelt es sich nicht um ein Medizinprodukt im Sinn der Richtlinie 93/42/EWG.

Betriebsanleitung nutzen

Erst lesen!



Machen Sie diese Betriebsanleitung für alle zugänglich, die mit dem Gerät umgehen. Lesen Sie diese Betriebsanleitung vollständig durch. Bei Fragen zum Umgang mit dem Gerät: Wenden Sie sich an den Hersteller. Siehe „Impressum“, letzte Seite.

Ziffern und Symbole deuten

Die Ziffern und Symbole in dieser Betriebsanleitung haben folgende Bedeutung:

- | | |
|------------|--------------------------------------|
| 1, 2, 3... | Anleitung zum schrittweisen Vorgehen |
| ✓ | Ergebnis der bisherigen Schritte |
| → | Weiter mit der nächsten Aufgabe |

Signalwörter in Sicherheits- und Warnhinweisen deuten

Achten Sie auf Signalwörter, die vor Gefahren warnen. Befolgen Sie die Anweisungen zur Gefahrenabwehr und Risikovermeidung.

Signalwort

Bedeutung



Warnt vor unmittelbar drohender Lebensgefahr oder vor Gefahr schwerster Verletzungen.



Warnt vor möglicherweise drohender Lebensgefahr oder vor Gefahr schwerster Verletzungen.



Warnt vor möglicherweise drohender Gefahr leichter oder geringfügiger Verletzungen.



Warnt vor möglichen Sachschäden.



Kennzeichnet zusätzliche Informationen.

Anleitung für technisches Personal

Planung und Ausführung



Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit allen grundlegenden Anforderungen an Planung und Ausführung des Rufsystems vertraut.


Der Hersteller stellt Ihnen dafür detaillierte Unterlagen zur Verfügung. Kontaktdaten siehe „Impressum“, letzte Seite.

Lieferumfang prüfen

Prüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und einwandfreie Beschaffenheit.

Bei Fehlteilen oder Beschädigungen: Schließen Sie das Gerät nicht an und nehmen Sie es nicht in Betrieb! Reklamieren Sie beim Lieferanten.

Der Lieferumfang besteht aus:

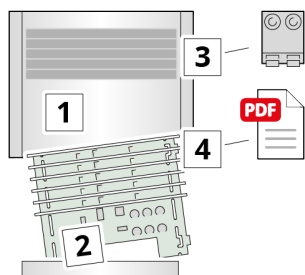

- 1 FAE-0001 Zimmersignalleuchte
oder
- 2 FAE-0101 Austauschplatine mit Abstandhalter
- 3 Leiterplattenklemme, 2-polig
- 4 Diese Betriebsanleitung (per E-Mail oder Download)

Was tun mit der Verpackung?


Nutzen Sie die Verpackung, um das Gerät bis zum Gebrauch oder bei Unterbrechung des Gebrauchs zu lagern. Wenn die Verpackung nicht mehr gebraucht wird:



Entsorgen Sie die Verpackung nach regionaler Vorschrift.
Entsorgen Sie die Verpackung nicht in den Hausmüll!

Erforderliches Spezialwerkzeug beschaffen


Außer dem üblichen Standardwerkzeug wird benötigt:

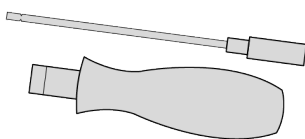

Für die Leiterplattenklemmen:
Drehmoment-Schraubendreher
Klinge: max. 2,6 x 0,6 mm
Anzugsdrehmoment: max. 0,2 Nm

Empfohlenes Zubehör beschaffen

Folgendes empfohlene Zubehör ist beim Hersteller erhältlich:




FFP-0010 Funkempfangsplatine

für Zimmersignalleuchte FAE-0001
und Austauschplatine FAE-0101

Personalqualifikation sicherstellen

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlussarbeiten von einer geschulten Elektro-Fachkraft ausgeführt werden.

Seriennummer dokumentieren




Um die Verwaltung des Rufsystems zu vereinfachen: Notieren Sie die Seriennummer des Geräts inklusiv der Zuordnungsdaten in einer Rufsystem-Übersicht.

Die Seriennummer finden Sie auf der Platine.


Voraussetzungen für Montage und Anschluss prüfen

Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

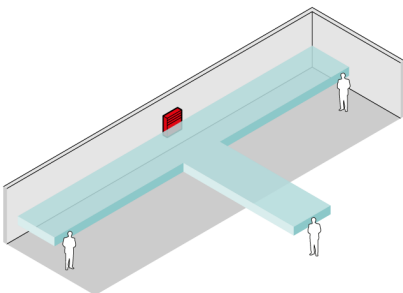

- Am Montageort befinden sich keine verborgenen Rohre oder elektrische Leitungen.
- Der Montageort ist so gewählt, dass alle Bedienelemente gut erreichbar und alle Anzeigen gut erkennbar sind.
- Am Montageort deckt das Gerät den geforderten Erkennbarkeitsbereich ab. Details siehe DIN VDE 0834-1: 2016-06.
- Die Anlage ist gem. DIN VDE 0834-1:2016-06 normgerecht installiert.
- Es liegt kein Kurzschluss vor.


Montage vorbereiten

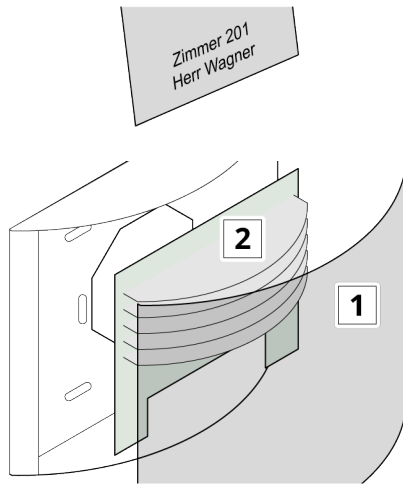

Bereiten Sie einen beschrifteten Einleger für die Zimmersignalleuchte vor. Siehe „Türschild-Einleger herstellen und austauschen“, Seite 13.

- 1 Nehmen Sie die Deckfolie heraus.
- 2 Nehmen Sie die Platine aus dem Gehäuse heraus.

Gehäuse über eine 60 mm UP-Dose montieren

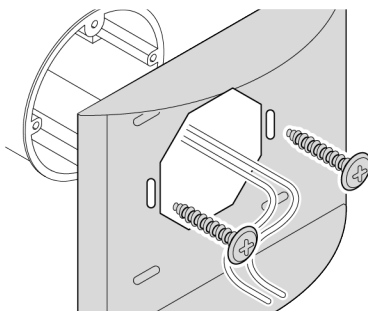

- 1 Führen Sie die Anschlusskabel durch die Gehäuse-rückwand.
 - 2 Schrauben Sie das Gehäuse auf die UP-Dose.
- Funkempfangsplatine einbauen

Gehäuse bei fehlender UP-Dose montieren




GEFAHR

In verputzten und verkleideten Wänden können Leitungen oder Rohre verlaufen.


Beim Anbohren besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags bzw. Gefahr durch austretendes Gas oder Wasser.

Suchen Sie die Bohrstellen mit einem Leitungsfinder ab.

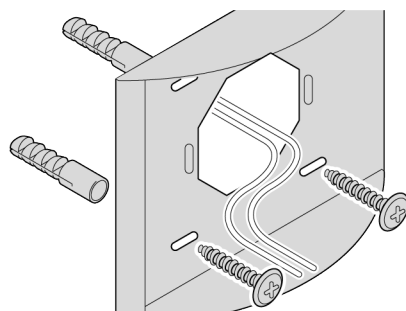

- 1 Führen Sie die Anschlusskabel durch die Gehäuse-rückwand.
 - 2 Dübeln Sie das Gehäuse an die Wand.
- Funkempfangsplatine einbauen

Funkempfangsplatine einbauen




Wenn eine FFP-0010 Funkempfangsplatine eingebaut werden soll:

- 1 Stecken Sie die Funkempfangsplatine auf den Stecksockel der Platine.

→ Gerät anschließen

Gerät anschließen

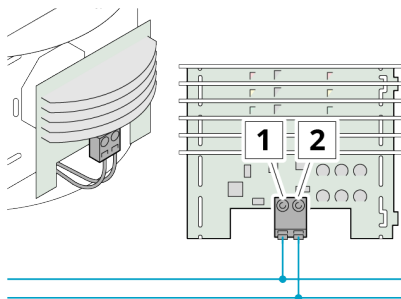


Schließen Sie den Zimmerbus mit den Leiterplattenklemmen an die Platine an.

Pinbelegung:

- 1 Masse (GND)
- 2 Tastersignal

→ Montage abschließen

Montage abschließen

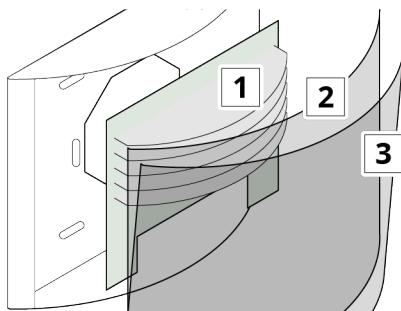


- 1 Setzen Sie die Platine in das Gehäuse ein.
- 2, 3 Setzen Sie den Einleger und die Deckfolie in das Gehäuse ein.


✓ Anschluss und Montage sind abgeschlossen.

→ Inbetriebnahme-Voraussetzungen prüfen


Austauschplatine in eine Winkel-Zimmersignalleuchte einbauen

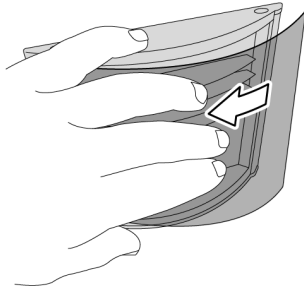


- 1** Nehmen Sie die Deckfolie und den Türschild-Einleger heraus.




- 2** Schieben Sie die alte Platine ein Stück hoch, um sie aus dem Gehäuse herauszunehmen.



- 3** Legen Sie den Abstandhalter ein.



- 4** Brechen Sie die Randstreifen der neuen Platine ab.



- 5** Bauen Sie die neue Platine so ein, dass sie unten auf dem Abstandhalter aufsitzt.

- ➔ Funkempfangsplatine einbauen Seite 9
- ➔ Gerät anschließen Seite 9
- ➔ Montage abschließen Seite 9

Inbetriebnahme-Voraussetzungen prüfen

Das Gerät darf erst in Betrieb genommen werden, wenn alle Inbetriebnahme-Voraussetzungen erfüllt sind. Stellen Sie sicher, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Das Gerät ist mit dem Rufsystem verbunden.
- Das Rufsystem ist aktiv.

Gerät initialisieren, programmieren und in Betrieb nehmen

Benachrichtigen Sie den System-Administrator, damit er das Gerät initialisiert, programmiert und in Betrieb nimmt. Die Anleitung dazu kann beim Hersteller angefordert werden. Siehe „Impressum“, letzte Seite.

Gerät warten und instand halten

Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät und die gesamte Rufanlage jederzeit betriebssicher sind. Befolgen Sie dazu das Regelwerk DIN VDE 0834-1:2016-06 (11.2 bis 11.4).

Gerät reparieren








WARNUNG

**Das Gerät erfüllt sicherheitsrelevante Aufgaben.
Bei unsachgemäßer Reparatur besteht die Gefahr von Fehlfunktion.
Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller ausführen.**

Anleitung für Bedienpersonal

Rufanzeigen und ihre Bedeutung kennenlernen

Anstehende Rufe werden wie folgt signalisiert:

	Anzeige	Bedeutung
	Rot leuchtend	Normaler Ruf
	Grün leuchtend	Personal-Anwesenheit
	Rot blinkend und grün leuchtend	Notruf
	Rot leuchtend und weiß leuchtend	Bad-/Nasszellenruf
	Gelb leuchtend und blau leuchtend	Arztruf oder Sonderruf

Anstehende Rufe bearbeiten


Anstehende Rufe werden am auslösenden Gerät oder an einem Rufmodul bearbeitet (z. B. quittieren, weiterleiten, aufwerten). Siehe dazu die zugehörige Betriebsanleitung.

Anleitung für Hilfskräfte

Türschild-Einleger herstellen und austauschen

Diese Anleitung gilt für die Zimmersignalleuchte FAE-0001.

Für vorhandene Winkel-Zimmersignalleuchten bei Sanierungsprojekten siehe deren Betriebsanleitung.

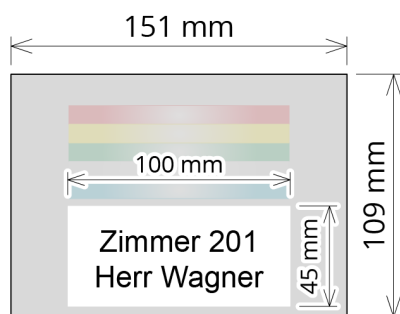


- 1 Gestalten Sie Ihren Türschild-Einleger.

Abmessungen des Türschild-Einlegers:


151 x 109 mm

Abmessungen der bedruckbaren Fläche:

100 x 45 mm

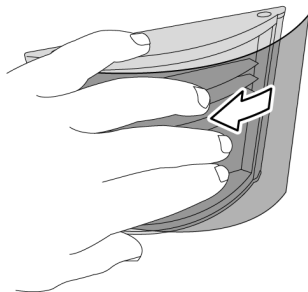

- 2 Nehmen Sie die Deckfolie heraus.

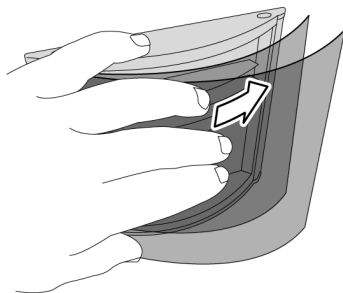

- 3 Setzen Sie den Türschild-Einleger zusammen mit der Deckfolie in das Türschild ein.

Gerät reinigen

Reinigen Sie die Oberflächen mit einem nebelfeuchten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven und keine scheuernden Reinigungsmittel.

Gerät desinfizieren

Desinfizieren Sie die Oberflächen des Geräts mit einem handelsüblichen Flächendesinfektionsmittel nach dessen Anleitung.

ACHTUNG

**Das Gerät enthält hitzeempfindliche Bauteile.
Bei Hitzeeinwirkung besteht die Gefahr der Zerstörung.
Sterilisieren Sie das Gerät nicht thermisch.**

Gerät bei Nichtgebrauch lagern

Lagern Sie das Gerät zusammen mit dieser Betriebsanleitung in der Originalverpackung an einem geeigneten Lagerort, siehe „Technische Daten | Umgebungsbedingungen“.

Gerät entsorgen



Nach Ablauf der Lebensdauer:
Lassen Sie das Gerät gemäß den regionalen
Entsorgungsvorschriften fachgerecht recyceln.
Entsorgen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll!

Impressum

Angaben zum Hersteller

Cereda Systems GmbH	Telefon	+49 2351 929 66-0
Kerkhagen 33	E-Mail	info@cereda-systems.de
58513 Lüdenscheid	Internet	www.cereda-systems.de

Angaben zu dieser Betriebsanleitung

Dateiname	FAE-0X01_ZIMMERSIGNALLEUCHTE_BA_04_F_DE.DOCX
Ausgabedatum	06.03.2026
Urheberrechtsschutz	© 2026 Cereda Systems GmbH Texte und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.